


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月7日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm^3/h	203417	204334	207073	205527	205088
烟气温度 $^{\circ}\text{C}$	48.9	48.1	47.5	48.3	48.2
环境大气压 Kpa	88.49	88.57	88.37	88.81	88.56
湿度 (%RH)	13.1	13.4	13.2	12.9	13.15
烟气流速 m/s	7.75	7.89	7.99	7.87	7.88
含氧量 (%)	8.3	8.5	8.6	8.9	8.575
烟尘浓度 mg/Nm^3	1.18	1.06	1.04	1.09	1.09
烟尘折算浓度 mg/Nm^3	1.40	1.28	1.26	1.35	1.32
烟尘排放速率 kg/h	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm^3	12	13	15	17	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm^3	14.17	15.60	18.15	21.07	17.25
二氧化硫排放速率 kg/h	2.44	2.66	3.11	3.49	2.92
氮氧化物实测浓度 mg/Nm^3	48	46	44	43	45
氮氧化物折算浓度 mg/Nm^3	56.69	55.20	53.23	53.31	54.61
氮氧化物排放速率 kg/h	9.76	9.40	9.11	8.84	9.28

编制人：李昕霖

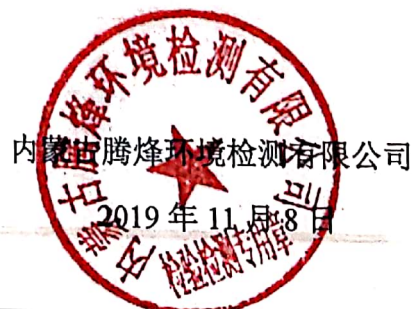

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建