


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月3日				
	4:25	9:55	13:21	22:27	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	375734	374702	305822	306391	340662
烟气温度℃	67.5	67.4	67.2	67.3	67.4
环境大气压 Kpa	87.45	87.75	87.73	87.39	87.58
湿度 (%RH)	6.5	6.7	6.4	6.5	6.5
烟气流速 m/s	2.18	2.18	1.78	1.78	1.98
含氧量 (%)	6.8	6.7	6.5	6.8	6.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	10.160	10.495	12.211	11.810	11.169
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	10.733	11.009	12.632	12.475	11.712
烟尘排放速率 kg/h	2.43	2.51	2.39	2.31	2.41
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	7	6	9	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8	7	6	10	8
二氧化硫排放速率 kg/h	1.91	1.68	1.18	1.76	1.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.5	26.4	26.8	26.7	26.6
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	28.0	27.7	27.7	28.2	27.9
氮氧化物排放速率 kg/h	6.3	6.3	5.2	5.2	5.78

编制人：赵利东

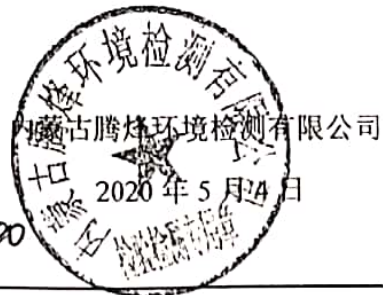

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建