


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月4日				
	3:25	10:55	14:21	21:27	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	305791	373389	373509	305348	339509
烟气温度℃	65.5	65.4	65.8	65.7	65.6
环境大气压 Kpa	87.36	87.67	87.68	87.36	87.52
湿度 (%RH)	6.1	6.2	5.9	5.9	6.0
烟气流速 m/s	1.78	2.17	2.17	1.77	1.97
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	12.206	10.101	11.036	9.777	10.780
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	13.562	11.307	12.172	10.705	11.937
烟尘排放速率 kg/h	2.40	2.43	2.66	1.92	2.35
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	11	9	12	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11	12	10	13	12
二氧化硫排放速率 kg/h	1.96	2.65	2.17	2.36	2.29
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	32.5	32.4	32.8	32.6	32.6
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	36.1	36.3	36.2	35.7	36.1
氮氧化物排放速率 kg/h	6.4	7.8	7.9	6.4	7.13

编制人：赵利东

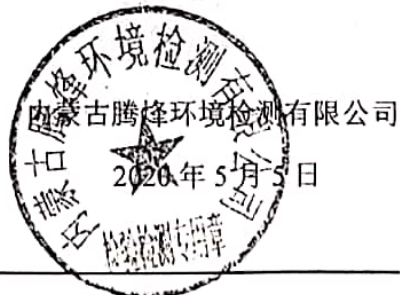

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建