


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	9月24日				
	05:21	11:13	17:06	21:47	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	364930	360284	364792	369989	364999
烟气温度 (°C)	56.1	57.8	56.0	54.8	56.2
大气压 (kPa)	88.89	88.69	88.59	88.45	88.66
含湿量 (%)	10.4	11.6	10.7	10.1	10.7
平均流速 (m/s)	2.12	2.09	2.12	2.15	2.12
含氧量 (%)	7.2	7.0	6.9	7.3	7.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.510	10.830	10.812	10.872	11.256
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.600	11.604	11.499	11.905	12.152
烟尘排放速率 (kg/h)	2.87	2.49	2.48	2.47	2.58
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	30	23	20	27	25
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	33	25	21	30	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.89	5.28	4.58	6.14	5.72
NO _x 浓度 (mg/m ³)	28.6	24.0	26.1	32.2	27.7
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	31.1	25.7	27.8	35.3	30.0
NO _x 排放速率 (kg/h)	6.57	5.51	5.98	7.32	6.35

制作人：杜海明

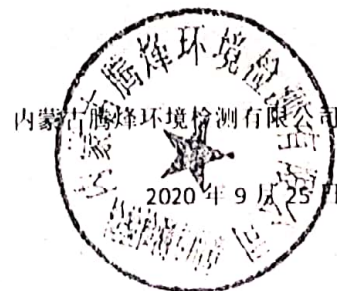

扫描全能王 创建