


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月08日				
	05:45	11:08	17:28	23:02	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	361867	294016	365016	414885	358946
烟气温度 (°C)	58.7	59.4	61.3	58.5	59.5
大气压 (kPa)	89.16	89.02	88.91	89.18	89.07
含湿量 (%)	10.5	11.6	10.8	10.4	10.8
平均流速 (m/s)	2.1	1.71	2.12	2.41	2.09
含氧量 (%)	7	7	6.8	7.1	7.0
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.245	12.863	10.43	12.407	11.236
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	9.905	13.782	11.019	13.391	12.024
烟尘排放速率 (kg/h)	2.14	2.41	2.38	3.34	2.57
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	29	22	20	29	25
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	31	24	21	31	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.71	4.12	4.57	7.81	5.80
NO _x 浓度 (mg/m ³)	37.8	37.3	29.6	36.3	35.3
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	40.5	40	31.3	39.2	37.8
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.74	6.99	6.77	9.78	8.07

制作人：杜海明

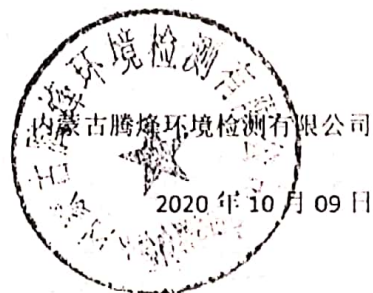

扫描全能王 创建