


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月06日				
	06:21	12:09	17:37	22:05	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	367959	370110	425003	370144	383304
烟气温度 (°C)	75.7	74.9	75.5	75.9	75.5
大气压 (kPa)	89.48	89.39	89.32	89.38	89.39
含湿量 (%)	9.9	10	10.2	10.3	10.1
平均流速 (m/s)	2.14	2.15	2.47	2.15	2.23
含氧量 (%)	6.9	7.2	7	7	7.0
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.147	10.36	10.108	9.341	10.239
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	11.856	11.263	10.83	10.008	10.989
烟尘排放速率 (kg/h)	2.55	2.36	2.66	2.12	2.42
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	16	19	21	23	20
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	17	21	22	25	21
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	3.66	4.32	5.53	5.21	4.68
NO _x 浓度 (mg/m ³)	32.2	27.6	35.3	30.7	31.5
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	34.2	30	37.8	32.9	33.7
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.37	6.28	9.3	6.96	7.48

制作人：杜海明

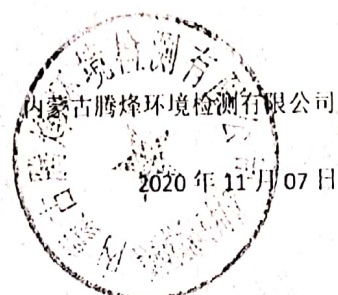

扫描全能王 创建