


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	11月14日				
	05:23	12:06	17:33	22:13	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	369748	300572	300727	300314	317840
烟气温度 (℃)	75.4	76.2	75.8	75.1	75.6
大气压 (kPa)	89.51	89.46	89.33	89.39	89.42
含湿量 (%)	10.6	10.6	10.7	9.4	10.3
平均流速 (m/s)	2.15	1.75	1.75	1.75	1.85
含氧量 (%)	8.6	8.6	8.5	9	8.7
烟尘浓度 (mg/m ³)	8.986	8.294	8.248	7.458	8.247
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.873	10.036	9.898	9.322	10.032
烟尘排放速率 (kg/h)	2.03	1.54	1.53	1.4	1.63
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	23	26	21	16	22
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	28	31	25	20	26
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.2	4.82	3.89	3.01	4.23
NO _x 浓度 (mg/m ³)	39.9	35.3	30.7	29.1	33.8
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	48.3	42.7	36.8	36.4	41.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	9.02	6.55	5.68	5.47	6.68

制作人: 杜海明

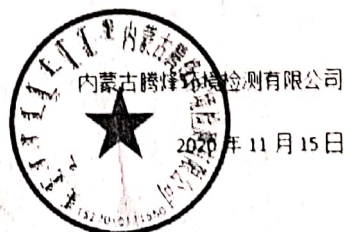

扫描全能王 创建